

laboratoire sobig

Date d'essai :

23-mars-2012


Composition du béton	Constituant	Dosage (kg)	Provenance	E/C	observation
	Ciment (HRS)	400	enfidha	0,44	
	gravier 4/15	1180	el hawereb		
	Gravier 12/20	-----	-----		
	Sable	646	wesslatia		
	Eau	175	sonede		
	Adjuv ( microplus)	25	betonsafe		
	FIBRE ECOMIX	0,75	betonsafe		

**Affaissement du béton**

Affaissement ( cm )	6
Classe d'Affaissement	S1

**Résistance du béton durci**

Date de confection	Date d'essai	Age (jours)	Poids (kg)	Charge (kg)	Contrainte de rupture (Kg/cm <sup>2</sup> )
23-mars-2012	30-mars-2012	7	15,500	66000	330,00
23-mars-2012	20-avr.-2012	28	15,450	96000	480,00
<b>on ajoute l'eau 25%</b>					
23-mars-2012	30-mars-2012	7	15,350	44000	220,00
23-mars-2012	20-avr.-2012	28	15,400	68000	340,00

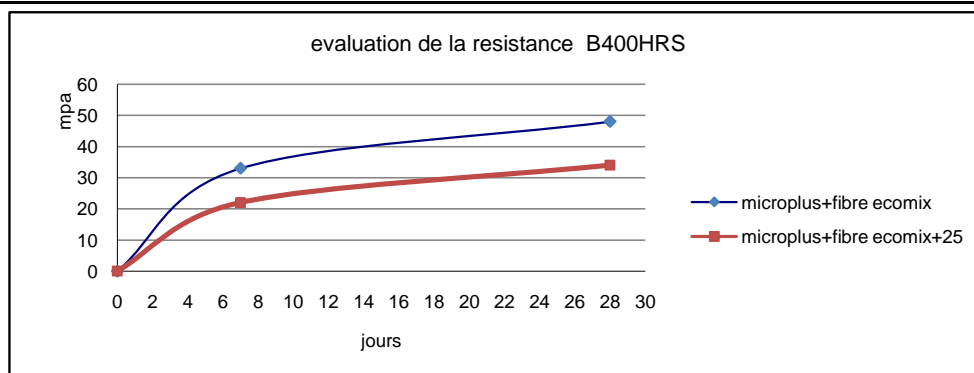

Laborantin :

Sign. :

Date :

Resp Labo : BEN ABDELJELIL ILYES Sign :

Date : 20/04/2012